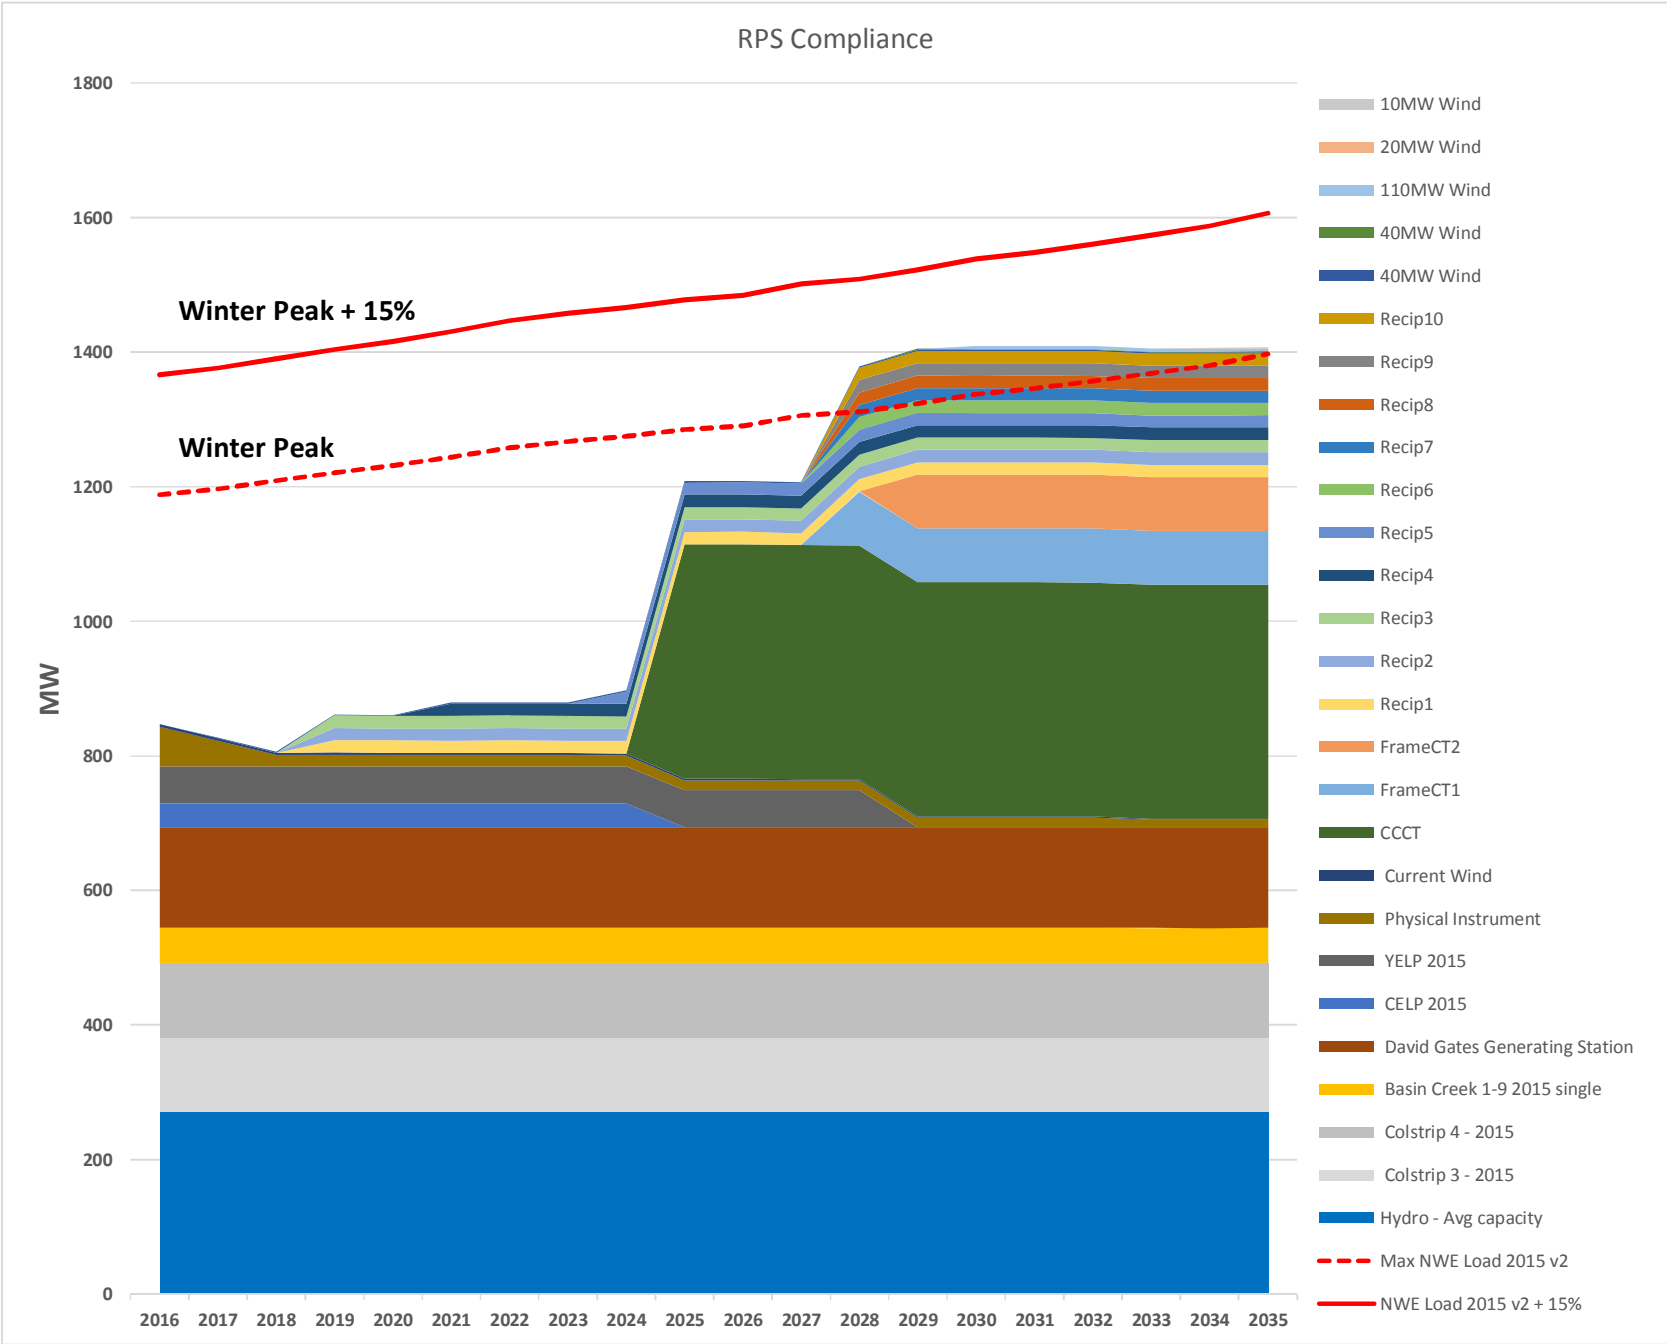
RPS Compliance
MW
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Winter Peak + 15%
Winter Peak
10MW Wind
20MW Wind
110MW Wind
40MW Wind
40MW Wind
Recip10
Recip9
Recip8
Recip7
Recip6
Recip5
Recip4
Recip3
Recip2
Recip1
FrameCT2
FrameCT1
CCCT
Current Wind
Physical Instrument
YELP 2015
CELP 2015
David Gates Generating Station
Basin Creek 1-9 2015 single
Colstrip 4 - 2015
Colstrip 3 - 2015
Hydro - Avg capacity
Max NWE Load 2015 v2
NWE Load 2015 v2 + 15%